

Ankieta produktu

Studnia ROMOLD PE DN 625

☐ Zamówienie ☐ Zapytanie

Inwestycja: _____

Nr studni*: _____

Głębokość H [m]: _____

Rzędna terenu - rzędna dna kanału

Woda gruntowa [m]: _____

Rzędna terenu - rzędna wody gruntowej

Standardowy wąż

Klasa: o B125 o D400

zakreślić właściwe

Uszczelka DS BARD/stożek:


o tak o nie zakreślić właściwe

Romold GmbH
Sägewerkstraße 5
D-83416 Surheim
Tel: +49-8654-4768-0
Fax: +49-8654-4768-47
E-mail: verkauf@romold.de


oczekiwany termin dostawy*: _____

* w przypadku większej ilości proszę podać priorytety

ROMOLD

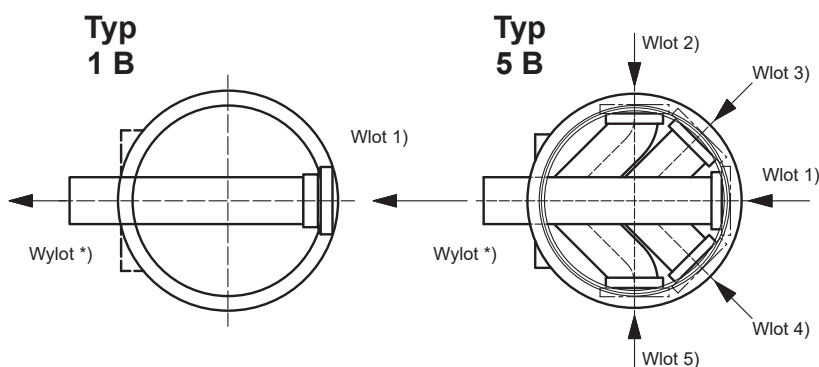

*) Kineta DN/OD 160

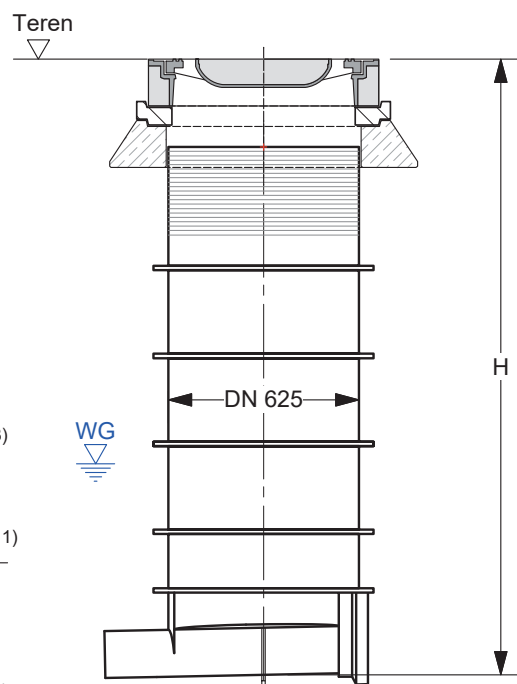

Typ		Rura PE Da mm x mm	Inne: PCV, beton kamionka	Spadek	Kąt	gon	Wysokość włączenia [cm]	Spadek rurociągu [%]
1 B/5 B	Wylot			----	0°	0 gon	----	
1 B/5 B	Wylot 1)				180°	200 gon	na równym poziomie	
5 B	Wylot 2)				90°	100 gon	+ 8 cm	
5 B	Wylot 3)				135°	150 gon	+ 8 cm	
5 B	Wylot 4)				225°	250 gon	+ 8 cm	
5 B	Wylot 5)				270°	300 gon	+ 8 cm	

Firma: _____

Osoba do kontaktu: _____

Tel. / Fax: _____

E-mail: _____



Pieczęć firmowa

Data, podpis