

Studnia do wytracania energii PE DN 625

Typ ROMOLD

Biurow Doradcze BASE Jacek Kulig
Jaskółek 12, 43-215 Studzienice
Tel: 32 210 12 61
Fax: 32 210 70 86
E-mail: info@studniapolimer.pl

ROMOLD

Ausgabe: 09/2013

☐ Zamówienie ☐ Zapytanie

Inwestycja: _____

Numer studni: _____

Głębokość H [m]: _____

Rzędna terenu - rzędna dna kanału



Woda gruntowa [m]: _____

Rzędna terenu - rzędna wody gruntowej

Rodzaj wjazdu

Klasa: o B125 o D400

Nachylenie stożka W [%]: _____

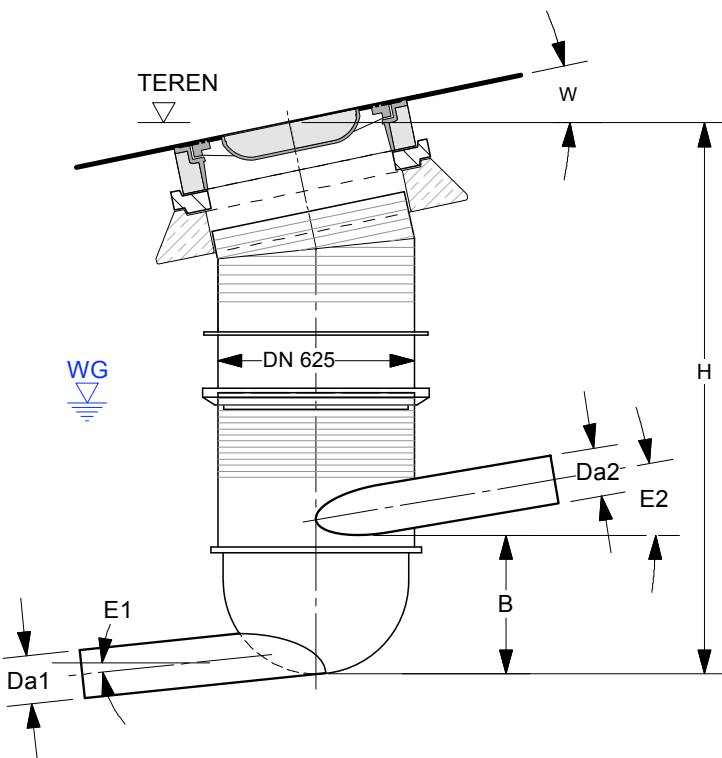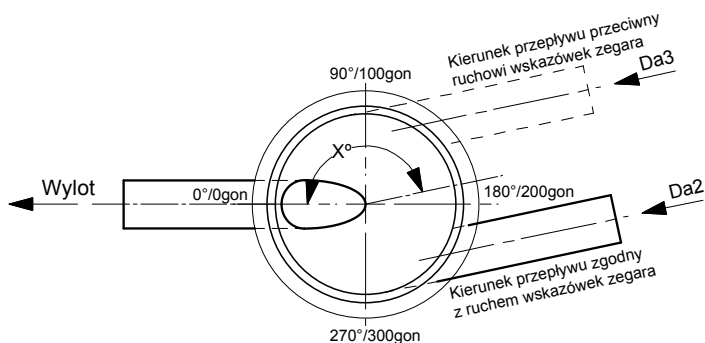

zalecane maksymalne średnice kanałów dla studni DN 625:

Wlot max. DN 200
Wylot max. DN 315

(przy większych średnicach kanałów należy zastosować studnie DN 800 lub DN 1000)

	DN PVC, PP	PE Da [mm] x e [mm]	Pozostałe Kamionka Beton	Odległość wlotu rury od dna podstawy. B [cm]	Zmiana kierunku przepływu - kąt X°	Spadek rurociągu E1, E2 [%]	Przepływ [l/s]	Zaznaczyć jeśli konieczne	
Wylot Da1				----	0°			kierunek przepływu przeciwny ruchowi wskazówek zegara	
Wlot Da2									
Wlot Da3									

Firma: _____

Osoba do kontaktu: _____

Tel. / Fax: _____

E-mail: _____

Pieczęć firmowa

Data, podpis